
ET16
p-OMeAucl catalyst
CDCl3
1D13C_1Hdec.icon CDCl3 {C:\DATA\TEACHING\2022} Teaching 45

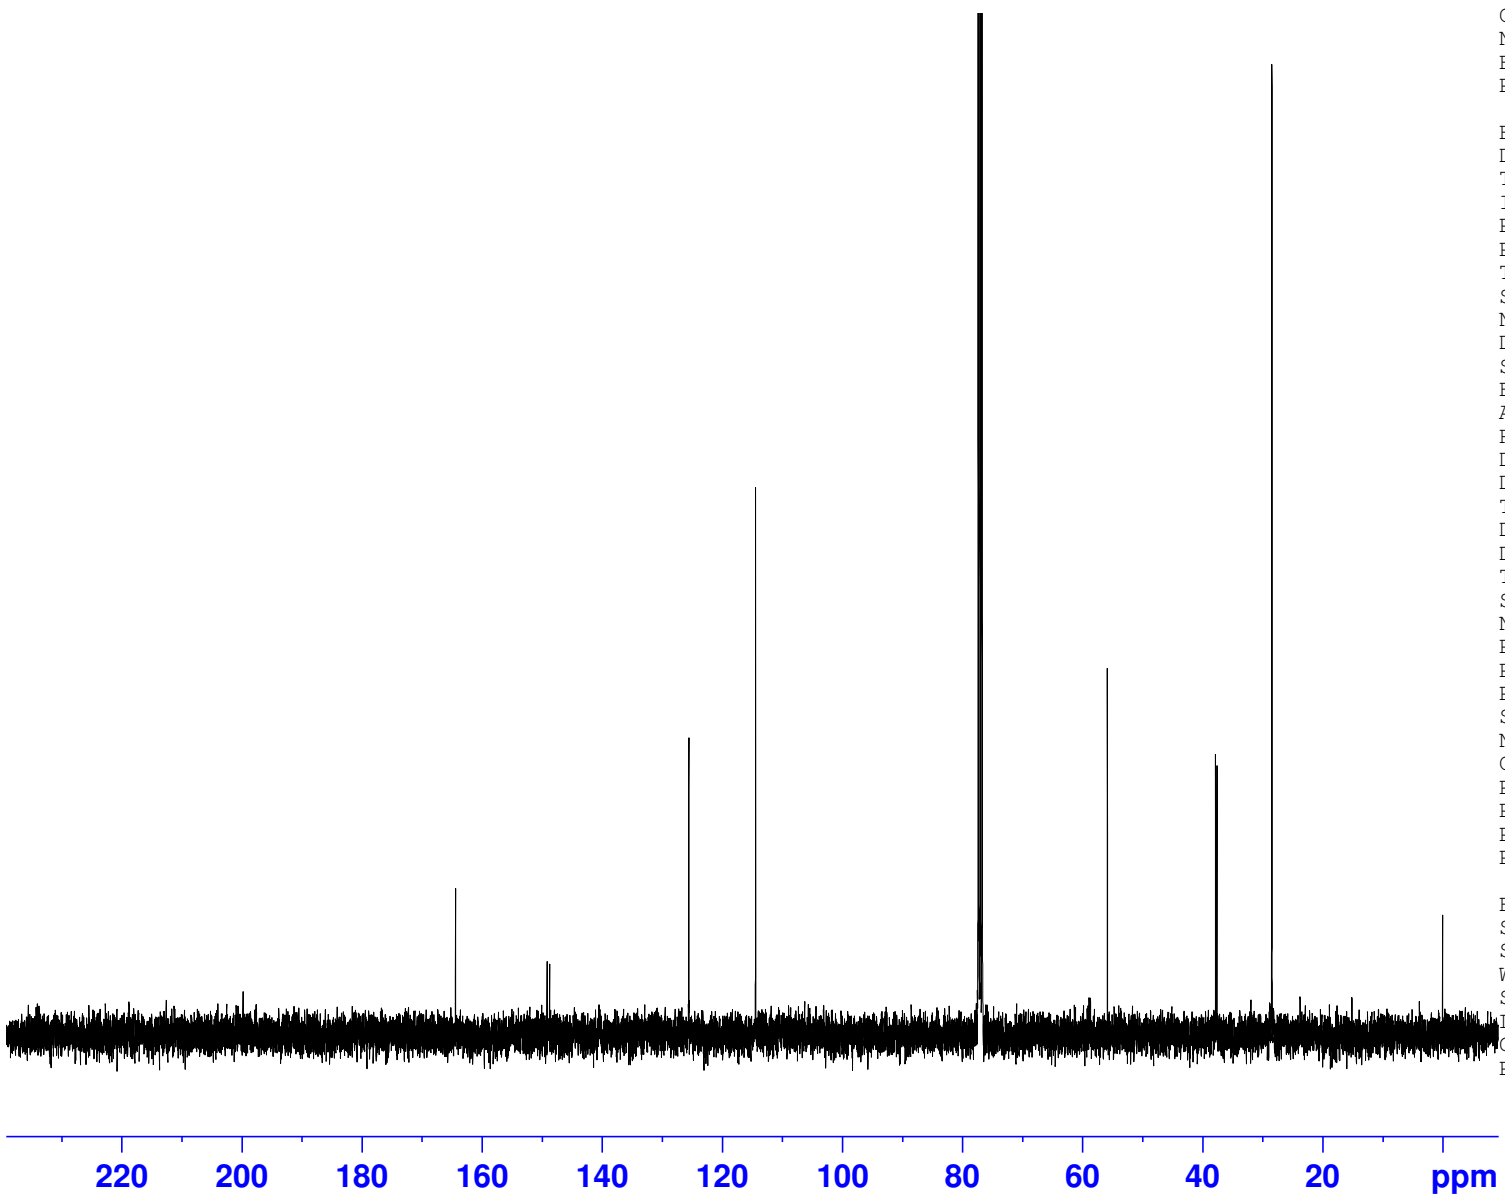

Current Data Parameters
NAME ET16
EXPNO 13
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20230209
Time 11.35 h
INSTRUM AvanceNeo
PROBHD Z116098_0793 (
PULPROG zgpg30
TD 119044
SOLVENT CDCl3
NS 512
DS 0
SWH 25000.000 Hz
FIDRES 0.420013 Hz
AQ 2.3808801 sec
RG 36.4224
DW 20.000 usec
DE 8.29 usec
TE 298.0 K
D1 1.00000000 sec
D11 0.03000000 sec
TD0 1
SFO1 100.6243390 MHz
NUC1 13C
P0 3.33 usec
P1 10.00 usec
PLW1 83.92700195 W
SFO2 400.1318006 MHz
NUC2 1H
CPDPRG[2 waltz64
PCPD2 90.00 usec
PLW2 18.70000076 W
PLW12 0.22581001 W
PLW13 0.11358000 W

F2 - Processing parameters
SI 131072
SF 100.6127685 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40